


## Inkoppling komplett gaslarm och gaslarmcentral Status Scientific, art. nr SS501-SS526.

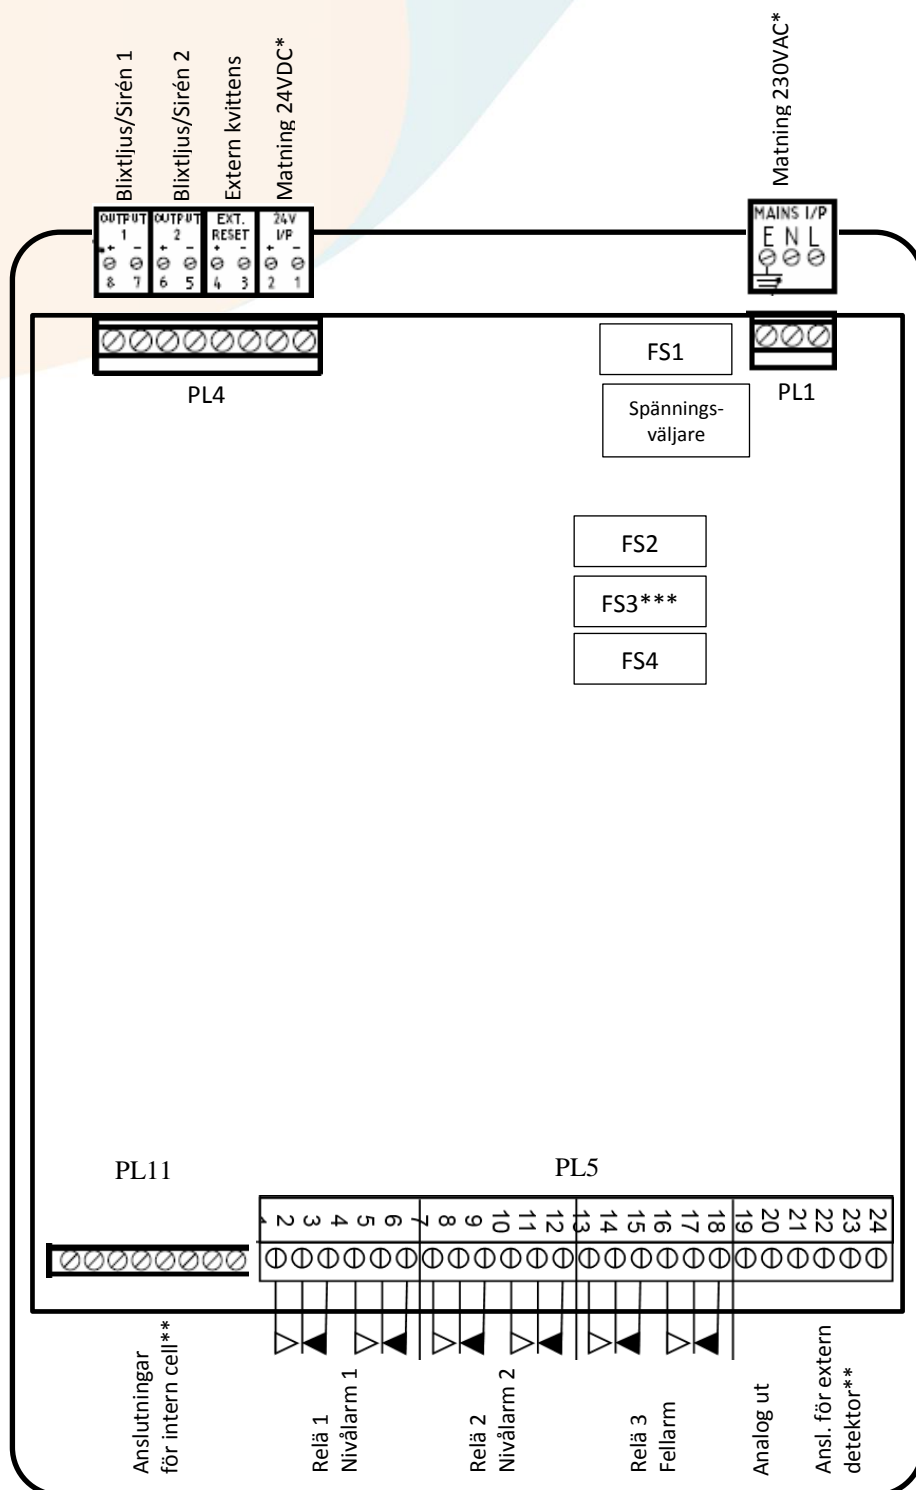

\*Matas antingen med 230VAC eller 24VDC, väljs med spänningsväljaren under beröringsskydd vid kopplingsplint PL1.

\*\*Är avsedd för användning antingen med en intern gassensor/mätcell eller en externt ansluten gasdetektor. Om enheten har intern cell levereras den med cellen ansluten.

\*\*\*Säkringen FS3 är för backupbatteriet och levereras lös i kapslingen, säkringen måste sättas i hållaren för att batteriet ska vara inkopplat.